

# Схема подбора кронштейнов Кп и удлинительных вставок ВудП КТС (усиленная)

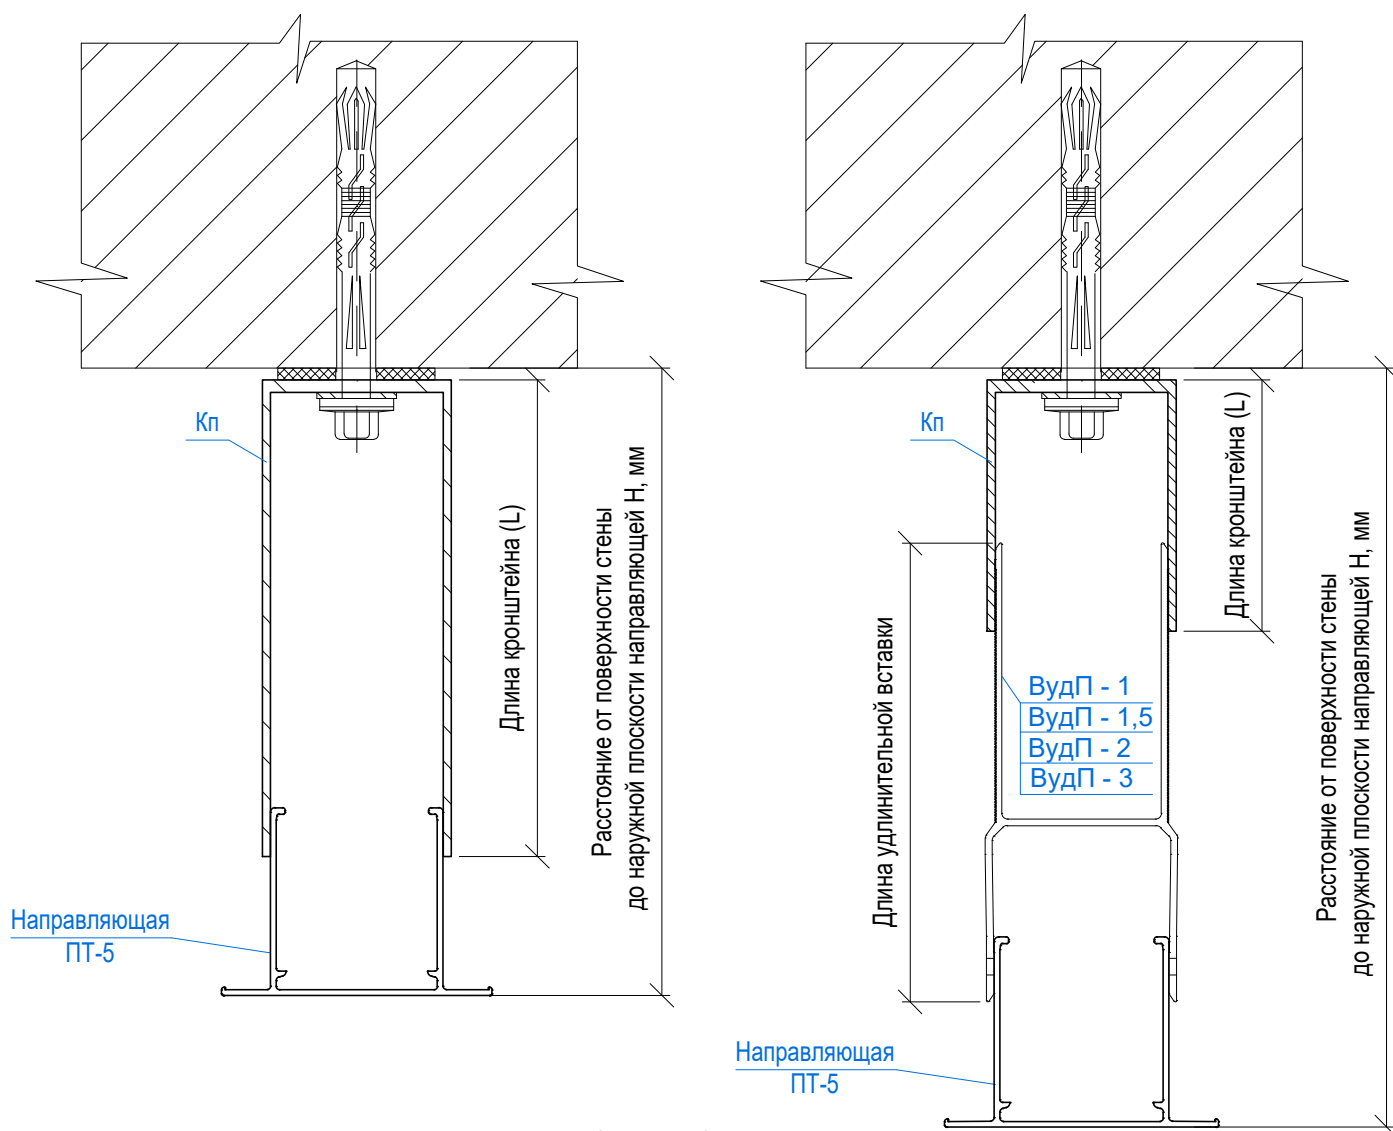


Таблица подбора элементов  
Расстояние от поверхности стены до наружной плоскости направляющей Н, мм

| Длина кронштейна L, мм | без удлинительной вставки | ВудП-150 | ВудП-270 |
|------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 60                     | 66÷99                     | 172÷219  | 286÷339  |
| 80                     | 90÷119                    | 172÷239  | 286÷359  |
| 100                    | 105÷139                   | 173÷259  | 207÷379  |
| 120                    | 125÷159                   | 193÷279  | 227÷399  |
| 140                    | 145÷179                   | 213÷299  | 247÷419  |
| 160                    | 165÷199                   | 233÷319  | 267÷439  |
| 180                    | 185÷219                   | 253÷339  | 287÷459  |
| 200                    | 205÷239                   | 273÷359  | 307÷479  |
| 220                    | 225÷259                   | 293÷379  | 327÷499  |

Примечание: допускается использование в замен ВудП, двух удлинительных вставок Вуд.

допускается применение утеплителя при соблюдении условий:

минимальный воздушный зазор между утеплителем и направляющей - не менее 20 мм,

проектный воздушный зазор между утеплителем и внутренней поверхностью облицовки - не менее 60 мм.